


1. TABELA OZNACZEŃ WĘZŁÓW REGULACYJNYCH PRZY NAGRZEWNICACH

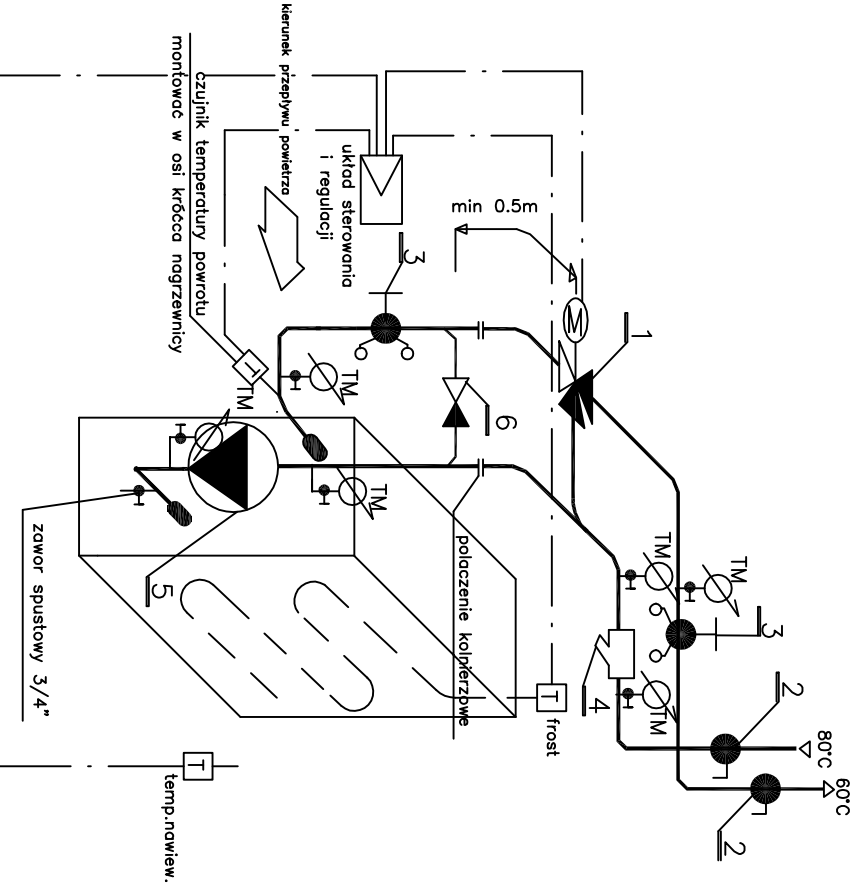

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	TYP i WIELKOŚĆ ELEMENTÓW INSTALACJI CIEPŁA WENTYLACYJNEGO	
		AHU PTK NW	AHU POK NW
1	2	3	4
1	ZAWÓR REGULACJI AUTOMAT. SIŁOWNIK kvs [m³/h]		
2	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Dn		
3	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD HEIMEIER Dn		
4	FILTR SKOŚNY DO WODY Dn		
5	POMPA CYRKULACYJNA WIŁO TYP		
6	ZAWÓR ZWROTNY DN		
TM	TERMOMANOMETR		
	ILOŚĆ CIEPŁA ILOŚĆ PRZEPŁ. CZYNNIKA m³/h SPADEK CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY kPa		
	SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE kPa		